

# Pelsu



Futura IV - KOy Vaasan  
Yrittäjänkatu 17  
Fastighets Ab  
Pelastussuunnitelma



Futura IV - KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fastighets Ab pelastussuunnitelma

Laadittu 4.11.2014

Laatija Joachim Miinalainen

Viimeksi päivitetty 2.12.2022

Päivittäjä Jenna Hoffren

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelua.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 38 sivua.

# Sisällys

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Johdanto . . . . .                                                          | 5  |
| 2    | Kohteen perustiedot . . . . .                                               | 6  |
| 2.1  | Perustiedot . . . . .                                                       | 6  |
| 2.2  | Muut tiedot . . . . .                                                       | 6  |
| 3    | Organisaatio . . . . .                                                      | 9  |
| 3.1  | Kiinteistön turvallisuushenkilöt . . . . .                                  | 9  |
| 3.2  | Toimijoiden turvallisuushenkilöt . . . . .                                  | 9  |
| 3.3  | Kiinteistön tärkeät numerot . . . . .                                       | 10 |
| 3.4  | Muut tärkeät numerot . . . . .                                              | 10 |
| 4    | Riskit . . . . .                                                            | 11 |
| 4.1  | Tapaturmat . . . . .                                                        | 11 |
| 4.2  | Tulipalovaarat . . . . .                                                    | 12 |
| 4.3  | Vesivahingot . . . . .                                                      | 14 |
| 4.4  | Sairauskohtaukset . . . . .                                                 | 15 |
| 4.5  | Säteily- tai kaasuvaara . . . . .                                           | 16 |
| 4.6  | Myrskyvauriot . . . . .                                                     | 16 |
| 4.7  | Rikollinen toiminta . . . . .                                               | 17 |
| 5    | Turvallisuusjärjestelyt . . . . .                                           | 18 |
| 5.1  | Toimitilaturvallisuus . . . . .                                             | 18 |
| 5.2  | Sammutuskalusto . . . . .                                                   | 18 |
| 5.3  | Turvalaitteet . . . . .                                                     | 19 |
| 5.4  | Ensiapu . . . . .                                                           | 20 |
| 5.5  | Paloturvallisuus . . . . .                                                  | 20 |
| 6    | Toimintaohjeita . . . . .                                                   | 25 |
| 6.1  | Turvallisuusorganisaatio . . . . .                                          | 25 |
| 6.2  | Avun hälyttäminen . . . . .                                                 | 26 |
| 6.3  | Sairauskohtaus tai tapaturma . . . . .                                      | 27 |
| 6.4  | Tulipalo . . . . .                                                          | 27 |
| 6.5  | Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt . . . . . | 28 |
| 6.6  | Toiminta palohälytystilanteessa . . . . .                                   | 28 |
| 6.7  | Toiminta kokoontumispaikalla . . . . .                                      | 29 |
| 6.8  | Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa . . . . .                  | 29 |
| 6.9  | Vesivahinko . . . . .                                                       | 30 |
| 6.10 | Väkivallan uhatessa . . . . .                                               | 30 |
| 6.11 | Pommiuhka . . . . .                                                         | 31 |
| 6.12 | Yleinen vaaramerkki . . . . .                                               | 31 |
| 6.13 | Sähkökatkot . . . . .                                                       | 33 |
| 7    | Väestönsuojelu . . . . .                                                    | 34 |

|   |                                                      |    |
|---|------------------------------------------------------|----|
| 8 | Irtaimiston säilytys . . . . .                       | 35 |
| 9 | Liitteet . . . . .                                   | 35 |
|   | Liite A Liiketilän haltijan velvollisuudet . . . . . | 36 |
|   | Liite B Alkusammuttimien käyttöohjeet . . . . .      | 37 |
|   | B.1 Sammuttimet . . . . .                            | 37 |
|   | B.2 Sammutuspeitteet . . . . .                       | 37 |
|   | B.3 Pikapaloposti . . . . .                          | 37 |
|   | Liite C Auton lämmitysjohdot . . . . .               | 38 |

# 1 Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

## 2 Kohteen perustiedot

### 2.1 Perustiedot

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistön nimi</b>        | Futura IV - KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fastighets Ab |
| <b>Kiinteistön kutsumanimi</b> | Futura IV                                             |
| <b>Kiinteistön osoite</b>      | Yrittäjänkatu 12<br>65380 VAASA                       |
| <b>Rakennusten määrä</b>       | 1                                                     |
| <b>Toimijoiden määrä</b>       | 11                                                    |
| <b>Rakentamisvuosi</b>         | 2014                                                  |
| <b>Pinta-ala</b>               | 4 584 m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Kerrokset</b>               | 5                                                     |
| <b>Paloluokka</b>              | P1                                                    |
| <b>Rakennusmateriaali</b>      | Teräsbetoni                                           |
| <b>Käyttötarkoitus</b>         | Toimisto, Liiketila                                   |

### 2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Pohjanmaa. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 12 minuuttia.

---

|                                           |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paloilmoittimen hoitaja</b>            | Ari Koski<br>Are Oy<br>puh. 0505630330                                                                                                                  |
| <b>Paloilmoittimen keskuksen sijainti</b> | 1. kerroksen teletilassa A-osassa                                                                                                                       |
| <b>Kiinteistönhoito</b>                   | Are Oy<br>puh. 0505630330<br>päivystys 0403005300                                                                                                       |
| <b>Sähköntarjoaja</b>                     | Vaasan Sähkö Oy<br>puh. 063245111<br>päivystys 063245111<br><a href="http://www.vaasansahko.fi/">http://www.vaasansahko.fi/</a>                         |
| <b>Vesiyhtiö</b>                          | Vaasan Vesi<br>puh. 063254187<br>päivystys 063254151<br><a href="https://www.vaasanvesi.fi/asiakaspalvelu">https://www.vaasanvesi.fi/asiakaspalvelu</a> |
| <b>Vartiointiliikkeen yhteystiedot</b>    | AVARN Security<br>puh. 0106202000<br>päivystys puh. 0106202000                                                                                          |
| <b>Kiinteistön vakuutusyhtiö</b>          | LähiTapiola<br>puh. 080004531<br><a href="http://www.lahitapiola.fi/">http://www.lahitapiola.fi/</a>                                                    |
| <b>Kokoontumispaikka</b>                  | Merkitty kokoontumispaikka Futura IV pysäköintialueella                                                                                                 |
| <b>Varakokoontumispaikka</b>              | Futura I:n sisätilat                                                                                                                                    |
| <b>Lämmitysmuoto</b>                      | Kaukolämpö, maalämpö                                                                                                                                    |
| <b>Veden pääsulku</b>                     | Lämmönjakohuoneessa (sisäpihalla A-portaan ulko-oven vieressä oikealla, käynti ulkoa)                                                                   |
| <b>Lämmönjakohuone</b>                    | Sisäpihalla A-portaan ulko-oven vieressä oikealla, käynti ulkoa                                                                                         |
| <b>Sähköpääkeskus</b>                     | Sisäpihalla A-portaan ulko-oven vieressä oikealla, käynti ulkoa                                                                                         |
| <b>Ilmanvaihtokone</b>                    | 5. kerros                                                                                                                                               |
| <b>Ilmanvaihdon hätä-seis</b>             | Pääsisäänkäynnillä, vain pelastuslaitoksen käyttöön                                                                                                     |

---



*Veden pääsulku sijaitsee lämmönjakohuoneessa*

## Kiinteistön tilat

### Liikehuoneistot

| Sijainti  | Nimi                      |
|-----------|---------------------------|
| 1. kerros | Little Mai                |
| 1.kerros  | Arkipelaga Ltd.           |
| 1.kerros  | NamNam Restaurant         |
| 1.kerros  | Neisa Oy                  |
| 1.kerros  | Thermo Transit Finland Oy |
| 2.kerros  | Etteplan Finland Oy       |
| 2.kerros  | Wärtsilä Finland Oy       |
| 3.kerros  | Wärtsilä Finland Oy       |
| 4.kerros  | Wapice Oy                 |
| 5.kerros  | Genexis Finland Oy        |
| 5.kerros  | Merinova                  |

## 3 Organisaatio

**Kiinteistöpäällikkö**

Petteri Väkelä  
Vaasa Parks Oy Ab  
puh. 0401293437  
petteri.vakela@vaasaparks.fi

### 3.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

**Turvallisuuspäällikkö**

Petteri Väkelä  
Vaasa Parks Oy Ab  
puh. 0401293437  
petteri.vakela@vaasaparks.fi

**Turvallisuusyhteyshenkilö**

Mikko Harju  
VP Facilities Oy Ab  
puh. 0400362552  
mikko.harju@vaasaparks.fi

### 3.2 Toimijoiden turvallisuushenkilöt

| Yritys              | Henkilö          | Yhteystiedot                                              |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arkipelaga Ltd.     |                  |                                                           |
| Merinova            | Kirsi Virtanen   | Merinova<br>puh. 0404144028<br>kirsi.virtanen@merinova.fi |
| NamNam Restaurant   |                  |                                                           |
| Wapice Oy           | Anna-Kaisa Saari | Wapice Oy<br>anna-kaisa.saari@wapice.com                  |
| Wärtsilä Finland Oy |                  |                                                           |
| Wärtsilä Finland Oy |                  |                                                           |

### 3.3 Kiinteistön tärkeät numerot

| Tehtävä                         | Nimi             | Puhelinnumero | Päivystysnumero |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Huoltoyhtiö                     | Are Oy           | 0505630330    | 0403005300      |
| Hissihuolto                     | KONE Hissit Oy   |               | 080015063       |
| Vartiointiliikkeen yhteystiedot | AVARN Security   | 0106202000    | 0106202000      |
| Vastaanotto                     | NamNam Ravintola | 0401994590    |                 |

#### Huolto

|                                                   | Nimi              | Puhelinnumero | Päivystysajat           |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä:<br>Hoitaja | Ari Koski         | 0505630330    |                         |
| Avainpäivystys                                    | AVARN<br>Security | 0405771200    | Työajan<br>ulkopuolella |
| Poistumisopastus: Huoltohenkilö                   | Ari Koski         | 0505630330    |                         |

### 3.4 Muut tärkeät numerot

| Toimija             | Puhelinnumero | Päivystysajat |
|---------------------|---------------|---------------|
| Hätänumero          | 112           | 24 h          |
| Myrkytystietokeskus | 0800 147 111  | 24 h          |

## 4 Riskit

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:

- Tapaturmat
- Tulipalovaarat
- Vesivahingot
- Sairauskohtaukset
- Säteily- tai kaasuvaara
- Myrskyvauriot
- Murrot, ilkivalta yms.

### 4.1 Tapaturmat

#### Riskit

- kaatuminen
- liukastuminen
- kompastuminen
- lumen tai jään tippuminen ihmisen päälle
- liikenneonnettomuus
- korkea pudotus
- sähköisku
- viiltohaava
- pelastustiellä esteitä

#### Seuraukset

- omaisuusvahingot
- henkilövahingot

#### Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.
  - Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuoltoyhtiölle.
  - Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään putoamisvaara-alueilla.

eelle.

- Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa.
  - Talvikunnossapidosta huolehditaan.
- Läheltä piti -tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.
- Ensiaputarvikkeita on hankittu ja niitä uusitaan säännöllisesti.
- Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
- Turvallisuusvastaavat huolehtivat toimipisteensä turvallisuusasioista.
- Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua.

## 4.2 Tulipalovaarat

### Riskit

- Ihmisen toiminta
  - huolimaton tupakointi
  - tavaroiden säilyttäminen kulkukäytävillä
  - tavaroiden säilyttäminen porraskäytävissä
  - palo-ovet auki
  - sähkölaitteiden päälle unohtuminen
  - rasva- tai muu palo keittiössä
  - valvoton kynttilöiden poltto
- Sähkölaitteet
  - oikosulut
  - rikkinäiset sähkölaitteet
  - yhteisissä tiloissa liesitaso
- Tuhopoltto
- Turvallisuusjärjestelyt
  - paloilmoitinlaitteen vika
  - sammuttimien tarkastus tekemättä
  - palopostien huolto tekemättä
  - merkkivalokeskuksen huollon puute
  - pelastustiellä esteitä
- Muut
  - vaaralliset aineet

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.

## Seuraukset

- omaisuusvahingot
- savuvahingot
- henkilövahingot

## Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Ihmisen toiminta
  - Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.
  - Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:
    - henkilökunta pitää poistumistiet vapaina.
    - aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.
  - Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
  - Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.
- Sähkölaitteet
  - Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava kokemusta vastaavista töistä.
  - Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.
  - Liesitasoa ei saa käyttää erilaisten tavaroiden säilytysalustana.
- Tuhopoltto
  - Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.
- Turvallisuusjärjestelyt
  - Kiinteistössä on savunpoistolaitteisto, jolle suoritetaan tarkastukset, huolto ja koetus laitteen valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.
  - Kohteessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
  - Paloilmoitinlaitteistojen testit ja huoltotyöt suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti.
  - Kiinteistössä on alkusammutusvälineet.
  - Alkusammutuskalusto tarkastetaan määräysten mukaan.
  - Poistumistiet on merkitty opastein.
  - Tulitöiden vastuuhenkilöt on määritelty.
- Muut
  - Ilmanvaihto ja nuohous
    - IV-kanavien nuohousväli on yleensä 10 vuotta

## 4.3 Vesivahingot

### Riskit

- Ympäristö
  - tulva
  - rankkasade
- Rakenteet
  - rakenteiden vesitiiviyyden pettäminen
  - rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma
  - putkirikko
- Laitteet
  - pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen

### Seuraukset

- omaisuusvahingot

### Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Rakenteet
  - LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.
    - LVI-urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin.
  - Putkistojen kuntoarvio suoritetaan säännöllisesti.
  - Katolta ja ränneistä tulee poistaa lehdet ja roskat.
- Laitteet
  - Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen.
    - Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihdi on puhdistettava säännöllisesti.
    - Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran vuodessa. Tässä yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta.

## 4.4 Sairauskohtaukset

### Riskit

- sydäninfarkti
- diabeettinen sokki
- aivoinfarkti
- aivoverenvuoto
- epilepsia
- pyörtyminen
- pelastustiellä esteitä

### Seuraukset

- henkilövahingot
- kuolema

### Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.
  - Kiinteistön pelastustiet on merkitty ja ne pidetään vapaana.
- Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua harjoitellaan.
- Ensiaputaitoiset henkilöt on kartoitettu.
- Ensiaputarvikkeita on hankittu ja niitä uusitaan säännöllisesti.
- Ambulanssin opastus on järjestetty ja ohjeistettu henkilökunnalle.
- Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.

## 4.5 Säteily- tai kaasuvaara

### Riskit

- radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön
- vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus
- onnettomuus ydinvoimalaitoksessa

### Seuraukset

- säteilysairaudet
- kuolema

### Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).
- Ilmastoinnin hätäpysäytys on merkitty ja henkilökunnan tiedossa.
- Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.

## 4.6 Myrskyvauriot

### Riskit

- erilaiset luonnonilmiöt

### Seuraukset

- sähkökatkot
- omaisuusvahingot
- henkilövahingot

### Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnosta huolehditaan.
- Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.
- Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.
- Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:
  - valaisin ja paristot

## **4.7 Rikollinen toiminta**

### **Riskit**

- Murto
  - rakennuksen tiloihin pääsee valvomatta
- Väkivalta
- Ilkivalta

### **Seuraukset**

- omaisuusvahingot

### **Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt**

- Murto
  - Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.
- Ilkivalta
  - Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.
  - Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä.
- Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

## 5 Turvallisuusjärjestelyt

### 5.1 Toimitilaturvallisuus

#### Valvonta

#### Vastaanotto

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Kuvaus   | Info avoinna arkisin klo 8-16.                         |
| Sijainti | Futura IV, Pääsisääkäynnin yhteydessä kahviossa        |
| Kontakti | NamNam Ravintola<br>puh. 0401994590<br>info@futura4.fi |

### 5.2 Sammutuskalusto

| Sijainti                                     | Sammutuskalusto | Kuvaus                     |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Kerroksissa käytävillä                       | Käsisammutin    | Pikapalopostien yhteydessä |
| Kerroksissa käytävillä                       | Pikapaloposti   |                            |
| Yrityksien taukokeittiöissä ja ravintoloissa | Sammutuspeite   |                            |



*Pikapaloposti, jonka yhteydessä alkusammutinkaappi*

#### Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vai-

- kuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, värinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

**Pikapalopostit tulee tarkastaa:**

- Pipakalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pipakalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

## 5.3 Turvalaitteet

**Savunpoisto**

Savunpoiston tarkoituksena on palossa syntyvien palokaasujen, savun ja lämmön poistaminen tiloista. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Savunpoistolaitteistoa käyttää vain pelastuslaitos.

**Savunpoistolaitteisto**

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savunpoistoluukkujen sijainti | Porraskäytävä, toimistokerrokset                                                                              |
| Kuvaus                        | Savunpoisto avattavien ja kaukolaukaistavien luukkujen kautta, lisäksi avattavien ikkunoiden ja ovien kautta. |
| Keskuksen sijainti            | 1.kerroksen käytävällä RK13                                                                                   |
| Savunpoiston laukaisu         | Pääsisäänkäynnillä ja porrashuoneessa 1.krs                                                                   |

**Poistumisopastus**

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

**Poistumisopastus**

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Sijainti           | Käytävillä ja uloskäynneillä ovien yläpuolella tai katossa |
| Kuvaus             | Led-valaistut poistumisopasteet                            |
| Keskuksen sijainti | Sähköpääkeskuksessa                                        |
| Kattavuus          | Koko kiinteistö                                            |
| Huoltohenkilö      | Ari Koski<br>Are Oy<br>puh. 0505630330                     |

### Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

### Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.

Ilmanvaihdon pysäytys: Pääsisääkäynnillä, vain pelastuslaitoksen käyttöön

## 5.4 Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

- Ensiaputaitoiset henkilöt on kartoitettu. Ensiaputaitoisten henkilöiden listauksen sijainti: .
- Ambulanssi ohjataan: Pääovelle, josta ilmoittaja tai avustaja ohjaa oikeaan paikkaan..

### Kiinteistössä on saatavilla ensiaputarvikkeita seuraavasti:

| Tarvike          | Sijainti                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Defibrillaattori | Futura I infon yhteydessä sekä Futura III Mehiläisen tiloissa |

## 5.5 Paloturvallisuus

### Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

**Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Sijainti           | Käyttöpaneeli pääsisäänkäynnillä tuulikaapissa |
| Keskuksen sijainti | 1. kerroksen teletilassa A-osassa              |
| Kattavuus          | Koko rakennus                                  |
| Hoitaja            | Ari Koski<br>Are Oy<br>puh. 0505630330         |

*Paloilmoitin***Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen**

- Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
- Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
- Määräaikaistarkastukset

### Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

- Yhteys hätäkeskukseen
- Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
- Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

### Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

#### Rakennusten palo-osastoinnit:

| Rakennus  | Tyyppi                                 | Kuvaus                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Futura IV | Kerrososastointi, Käyttötapaosastointi | Osastointi kerroksittain ja käyttötarkoituksen mukaan. Mm. hissikuilut ja porraskäytävä osastoitu. |

### Pelastustie

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

- Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.
- Pelastustie tulee merkitä sisäasiainministeriön asetuksen (468/2003) mukaisesti tekstillisellä lisäkilvellä.
- Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
- Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta.

#### Pelastustie

Sijainti

Parkkipaikkojen läpi talon vierelle



*Pelastustie*

### Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

| Rakennus  | Poistumisjärjestelyt                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Futura IV | Poistuminen tapahtuu lähintä turvallista reittiä kokoontumispaikalle (autopaikat). Kerroksista on mahdollista poistua joko A-osan porrashuoneen kautta tai B-osan päädyssä sijaitsevia hätäpoistumisportaita käyttäen. |

**Kokoontumispaikka:** Merkitty kokoontumispaikka Futura IV pysäköintialueella

### Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasus- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityöluvia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt:

Petteri Väkelä  
Vaasa Parks Oy Ab

puh. 0401293437

petteri.vakela@vaasaparks.fi

Mikko Harju

VP Facilities Oy Ab

puh. 0400362552

mikko.harju@vaasaparks.fi

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta.

Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

## 6 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

**Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!**

### 6.1 Turvallisuusorganisaatio

#### Kiinteistön turvallisuushenkilöt

##### **Turvallisuuspäällikkö**

Petteri Väkelä  
Vaasa Parks Oy Ab  
puh. 0401293437  
petteri.vakela@vaasaparks.fi

##### **Turvallisuusyhteyshenkilö**

Mikko Harju  
VP Facilities Oy Ab  
puh. 0400362552  
mikko.harju@vaasaparks.fi

## Toimijoiden turvallisuushenkilöt

| Yritys              | Henkilö          | Yhteystiedot                                              |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Arkipelaga Ltd.     |                  |                                                           |
| Merinova            | Kirsi Virtanen   | Merinova<br>puh. 0404144028<br>kirsi.virtanen@merinova.fi |
| NamNam Restaurant   |                  |                                                           |
| Wapice Oy           | Anna-Kaisa Saari | Wapice Oy<br>anna-kaisa.saari@wapice.com                  |
| Wärtsilä Finland Oy |                  |                                                           |
| Wärtsilä Finland Oy |                  |                                                           |

## 6.2 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

### Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

### Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

### Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

### Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästyttävä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

### Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

**Lopeta puhelu vasta saatua siihen luvan**

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatua luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Paloilmoitinjärjestelmän hälyttäessä ohjataan paloilmoittimelle (1. kerroksen teletilassa A-osassa), muuten ohjataan lähimmälle sisäänkäynnille

## **6.3 Sairauskohtaus tai tapaturma**

**Selvitä ja tarkista**

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

**Anna tarvittaessa ensiapua**

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

**Tee hätäilmoitus**

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Yrittäjänkatu 12, VAASA**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

## **6.4 Tulipalo**

**Pelasta ja varoita**

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

**Sammuta ja rajoita**

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

**Hälytä**

- Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokeloilla.
- Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon **112** (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

### Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Paloilmoitinjärjestelmän hälyttäessä ohjataan paloilmoittimelle (1. kerroksen teletilassa A-osassa), muuten ohjataan lähimmälle sisäänkäynnille

### Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Merkitty kokoontumispaikka Futura IV pysäköintialueella

Varakokoontumispaikka: Futura I:n sisätilat

## 6.5 Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

### Jää palo-osastoon, jossa olet.

- Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
- Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.

**Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.**

**Noudata viranomaisten antamia ohjeita.**

## 6.6 Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

- Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
- Sulje ovet ja ikkunat.
- Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
- Opasta asiakkaita ja vieraita.
- Soita turvallisesta paikasta numeroon **112** ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
- Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
- Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.

**Kokoontumispaikka:** Merkitty kokoontumispaikka Futura IV pysäköintialueella

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

## 6.7 Toiminta kokoontumispaikalla

**Kokoontumispaikka:** Merkitty kokoontumispaikka Futura IV pysäköintialueella



*Kokoontumispaikka*

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

### **Varakokoontumispaikka**

**Varakokoontumispaikka:** Futura I:n sisätilat

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidentämiä varten.

## 6.8 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

**Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa**

- Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
- Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

## 6.9 Vesivahinko

**Toimintaohjeet**

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
  - huoltomiehelle: Are Oy, puh. 0505630330, päivystys 0403005300
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Lämmönjakohuoneessa (sisäpihalla A-portaan ulko-oven vieressä oikealla, käynti ulkoa)
- Lämmönjakohuone: Sisäpihalla A-portaan ulko-oven vieressä oikealla, käynti ulkoa
- Sähköpääkeskus: Sisäpihalla A-portaan ulko-oven vieressä oikealla, käynti ulkoa

**Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta**

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

## 6.10 Väkivallan uhatessa

**Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.**

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

**Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.**

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskää.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Tilanteen jälkeen, soita 112. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille.

## 6.11 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

- Kun uhkaus tulee puhelimitse
- Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
- Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
- Kysele kysymyksiä.
- Missä pommi on?
- Miltä pommi näyttää?
- Milloin pommi räjähtää?
- Miksi?
- Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
- Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
- Onko hän kiihtynyt?
- Lukeeko hän viestin paperilta?

Puhelun jälkeen ilmoita asiasta **112**. Toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

## 6.12 Yleinen vaaramerkki

**Yleinen vaaramerkki** on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuultama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

**Vaara ohi -merkki** on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

### Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

### Kaasuvaara

#### Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

### **Toimi seuraavasti**

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  - pysytele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
  - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

### **Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi**

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

### **Säteilyvaara**

**Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.**

**Mene sisälle.**

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehottuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).**

**Vältä ulkona liikkumista**

### **Lisäohjeet**

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta [www.stuk.fi](http://www.stuk.fi) ja pelastustoimen sivuilta [www.pelastustoimi.fi](http://www.pelastustoimi.fi).

## 6.13 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Hissien käyttö sähkökatkon aikana ei ole mahdollista.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 0505630330).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

Sähkökatkon sattuessa myös hissit pysähtyvät. Mikäli jäät hissiin jumiin sähkökatkon tai muun vian vuoksi, toimi seuraavasti:

Ota yhteys hissihuollon vikapäivystykseen:

- Matkapuhelimella - (KONE Hissit Oy, 080015063) tai
- Hississä olevalla hälytuspainikkeella. (Tämä ohjautuu suoraan hissihuollon vikapäivystykseen.)

Tarvittaessa voit soittaa hätänumeroon 112.

## 7 Väestönsuojelu

Kiinteistössä ei ole omaa väestönsuojaa.

Kiinteistöllä on väestönsuojapaikat osoitteessa Futura I, Yrittäjänkatu 17, 65380 Vaasa.

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta ja säteilyltä. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää.

## 8 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

**Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.**

**Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit**

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

**Rakennusten alla tai läheisyydessä**

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

**Huom!**

- Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

## 9 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

- Liiketilän haltijan velvollisuudet
- Alkusammuttimien käyttöohjeet
- Auton lämmitysjohdot

Lisäksi dokumentin lopussa on seuraavat liitteet:

- – kerros
- 2. kerros
- 3. kerros
- 4. kerros
- 5. kerros
- Asemapiirros Futura IV
- Basic Life Support and AED
- Vaasa Airport Park

## Liite A Liiketilän haltijan velvollisuudet

Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. On suositeltavaa nimetä turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii turvallisuusasioista ja toimii yhteistyössä kiinteistön vastuuhenkilöiden kanssa.

**Tilanhaltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että**

- tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen
- rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin
- pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, kulku- tai poistumisteillä, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä.

**Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:**

- sammutusvälineet
- palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet
- poistumisreittien opasteet ja valaistus.

Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittavat epäkohdista vastuuhenkilölle.

**Tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan**

- ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
- varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
- varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
- ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.
- ilmoitettava havaitsemistaan vaaratilanteista rakennuksen infoon

## Liite B Alkusammuttimien käyttöohjeet

### B.1 Sammuttimet

- Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
- Vedä varmistinsokka irti.
- Lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
- Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

### B.2 Sammutuspeitteet

- Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.
- Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.
- Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Ojenna kädet suoriksi.
- Levitä peite palon päälle.
- Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.
- Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.
- Varmista vielä kerran, että palo on sammunut.

### B.3 Pikapaloposti

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.

Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

## Liite C Auton lämmitysjohdot

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi tulee pitää lukittuna.


Avoim pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina ilkeille.

Käyttäjää tulee ohjeistaa auton lämmitysjohtojen turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Yhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu yhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohtojen kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.

Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja auton moottorinlämmittintä (sisätilan lämmittimen käyttö ja hybridautojen lataaminen on kielletty). Jatkojohtojen käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohtot eivät yleensä ole lapsisuojaattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohtojen ja pistokkeiden kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.

Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdi oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.

YRITTÄJÄNKATU 12, VAASA | 1. KERROS



porras B

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

SAVUNPOISTO  
LAUKAISUPAINIKE


- LÄMMÖNJAKO HUONE  
- VEDEN PÄÄSULKU

SÄHKÖ-  
PÄÄKESKUS



PALOILMOITINKESKUS

- PALOILMOITTIMEN  
KÄYTTÖLAITE  
- SAVUNPOISTO  
- IV-HÄTÄSEIS

# YRITTÄJÄNKATU 12, VAASA | 2. KERROS




porras B

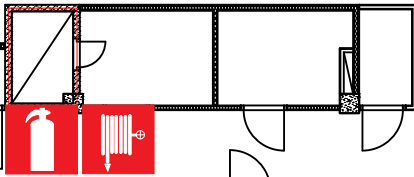

SPI

SPI

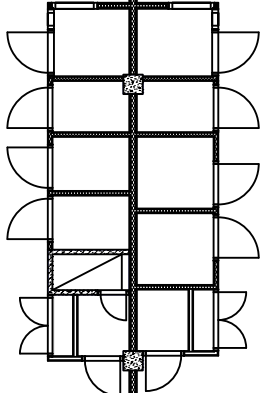

porras A



ULOSKÄYNTI



KÄSISAMMUTIN





PIKAPALOPOSTI





SAMMUTUSPEITE



# YRITTÄJÄNKATU 12, VAASA | 3. KERROS

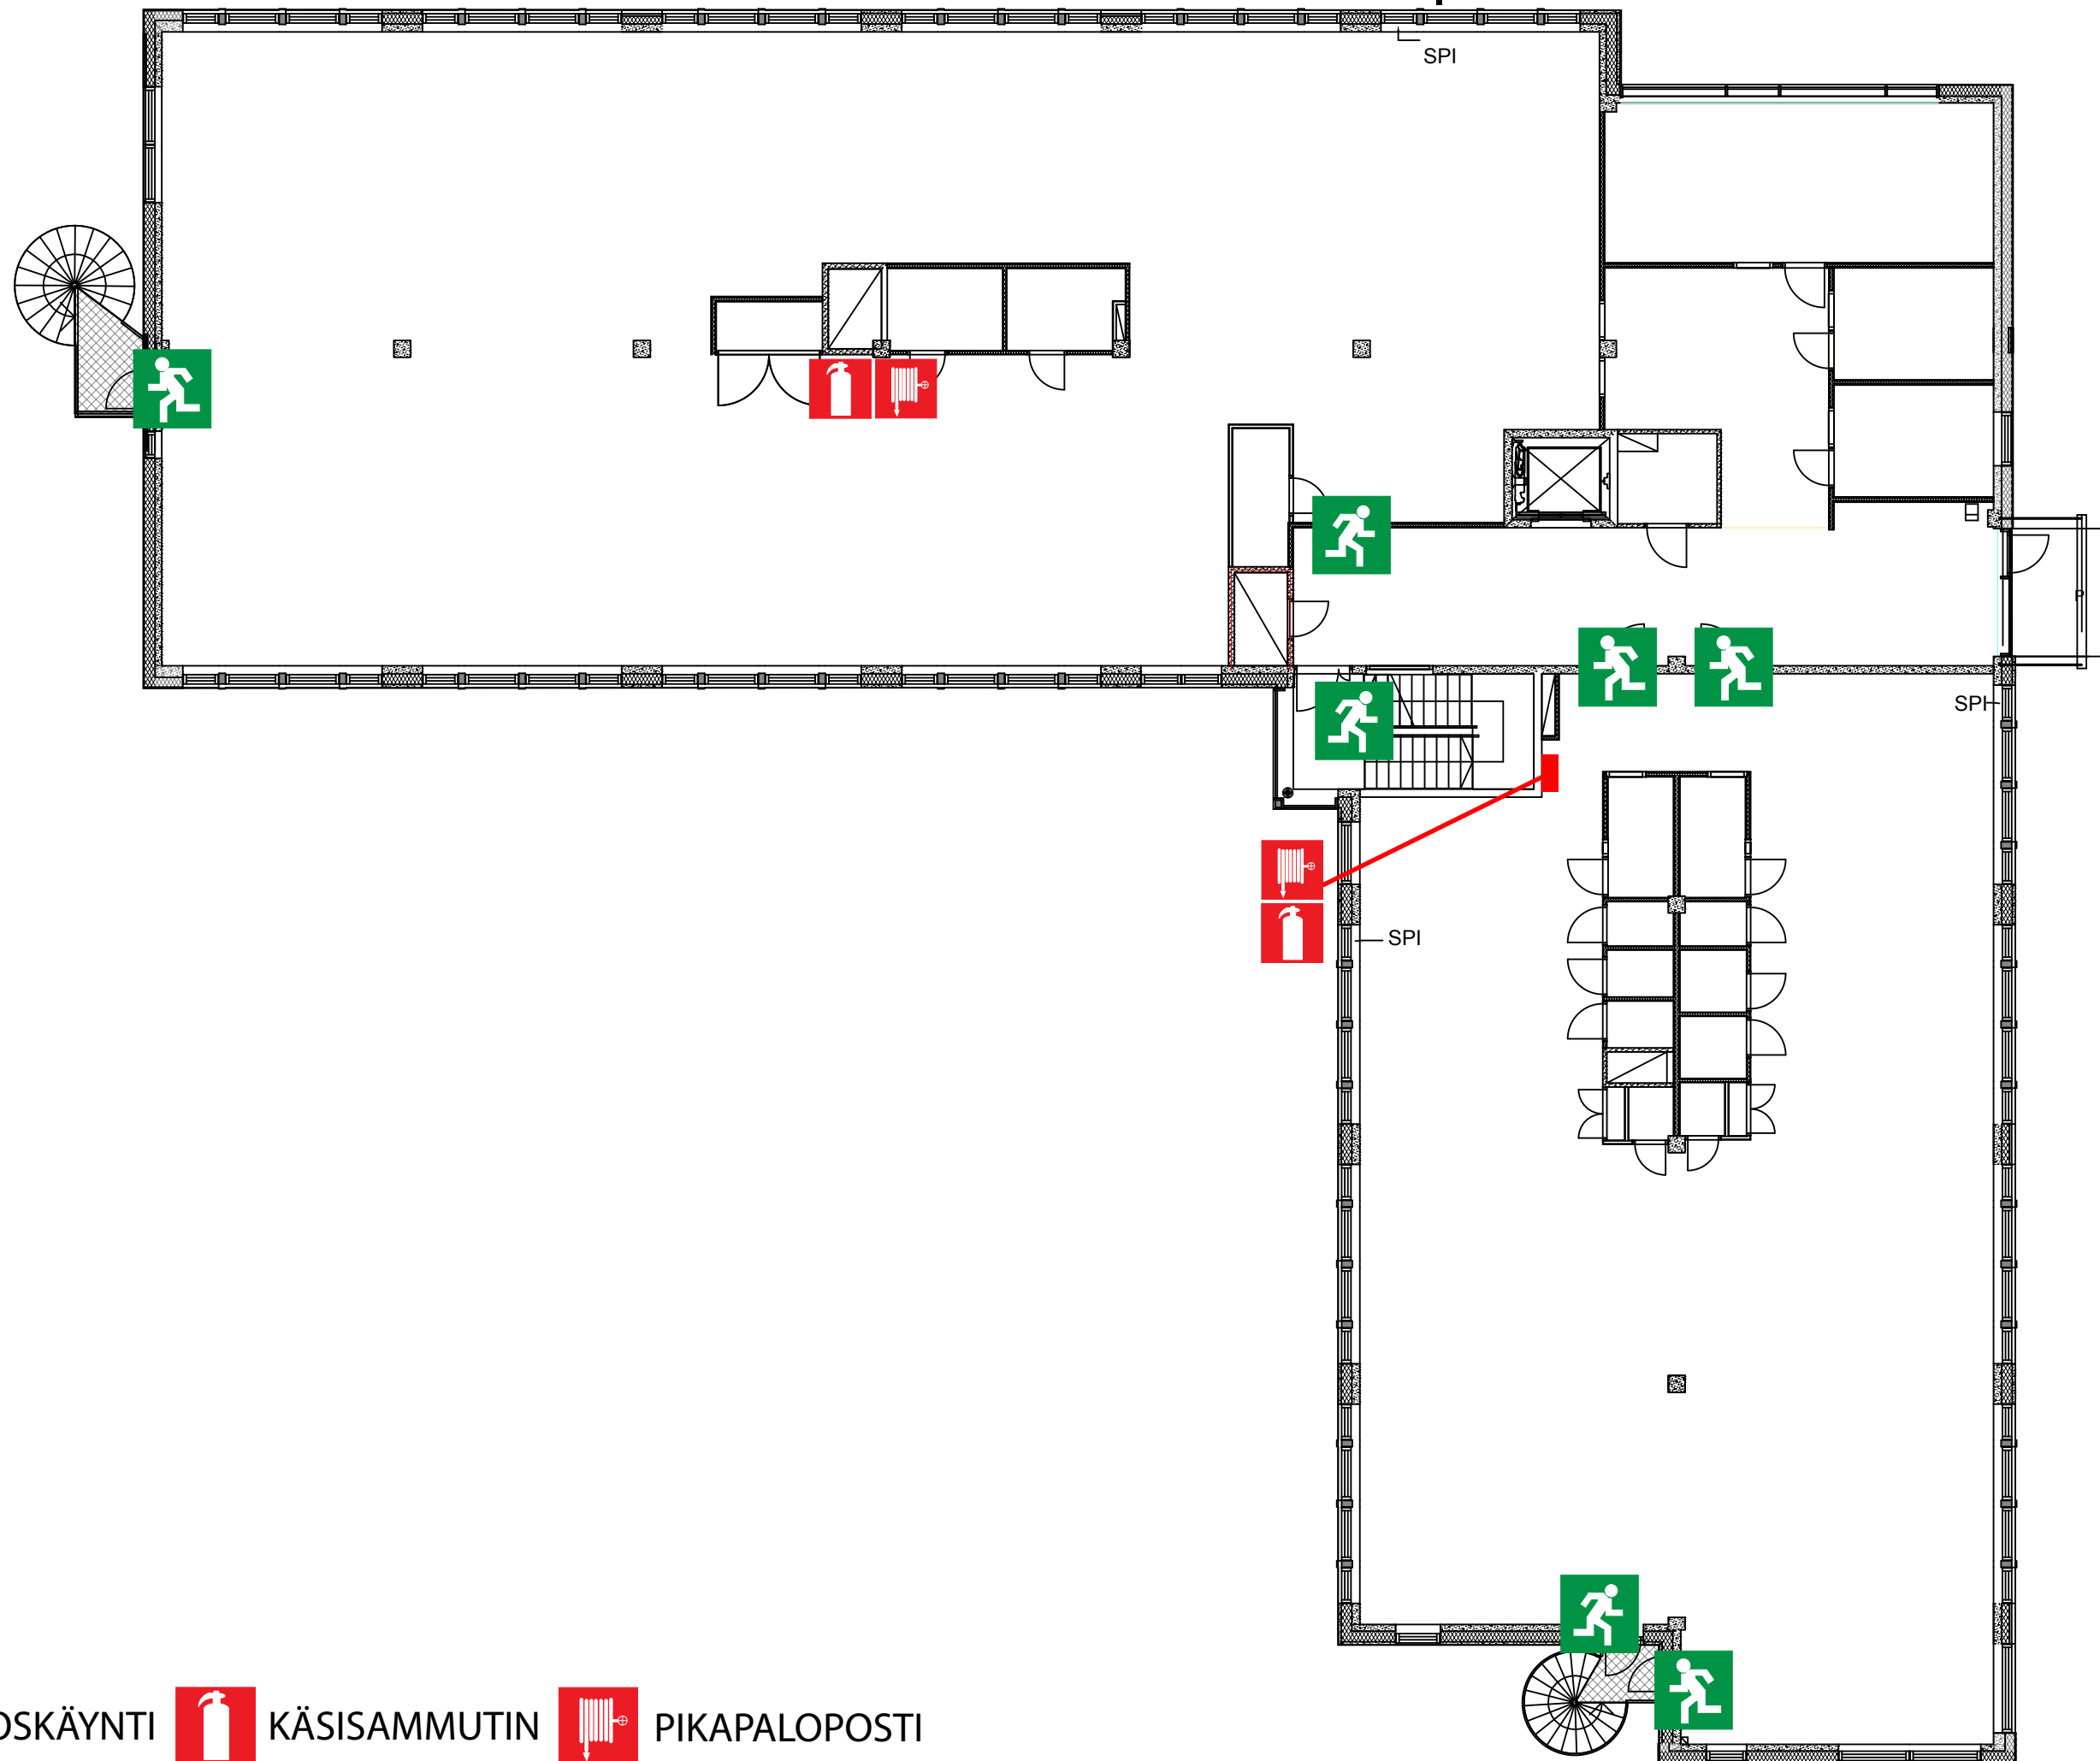



# YRITTÄJÄNKATU 12, VAASA | 4. KERROS

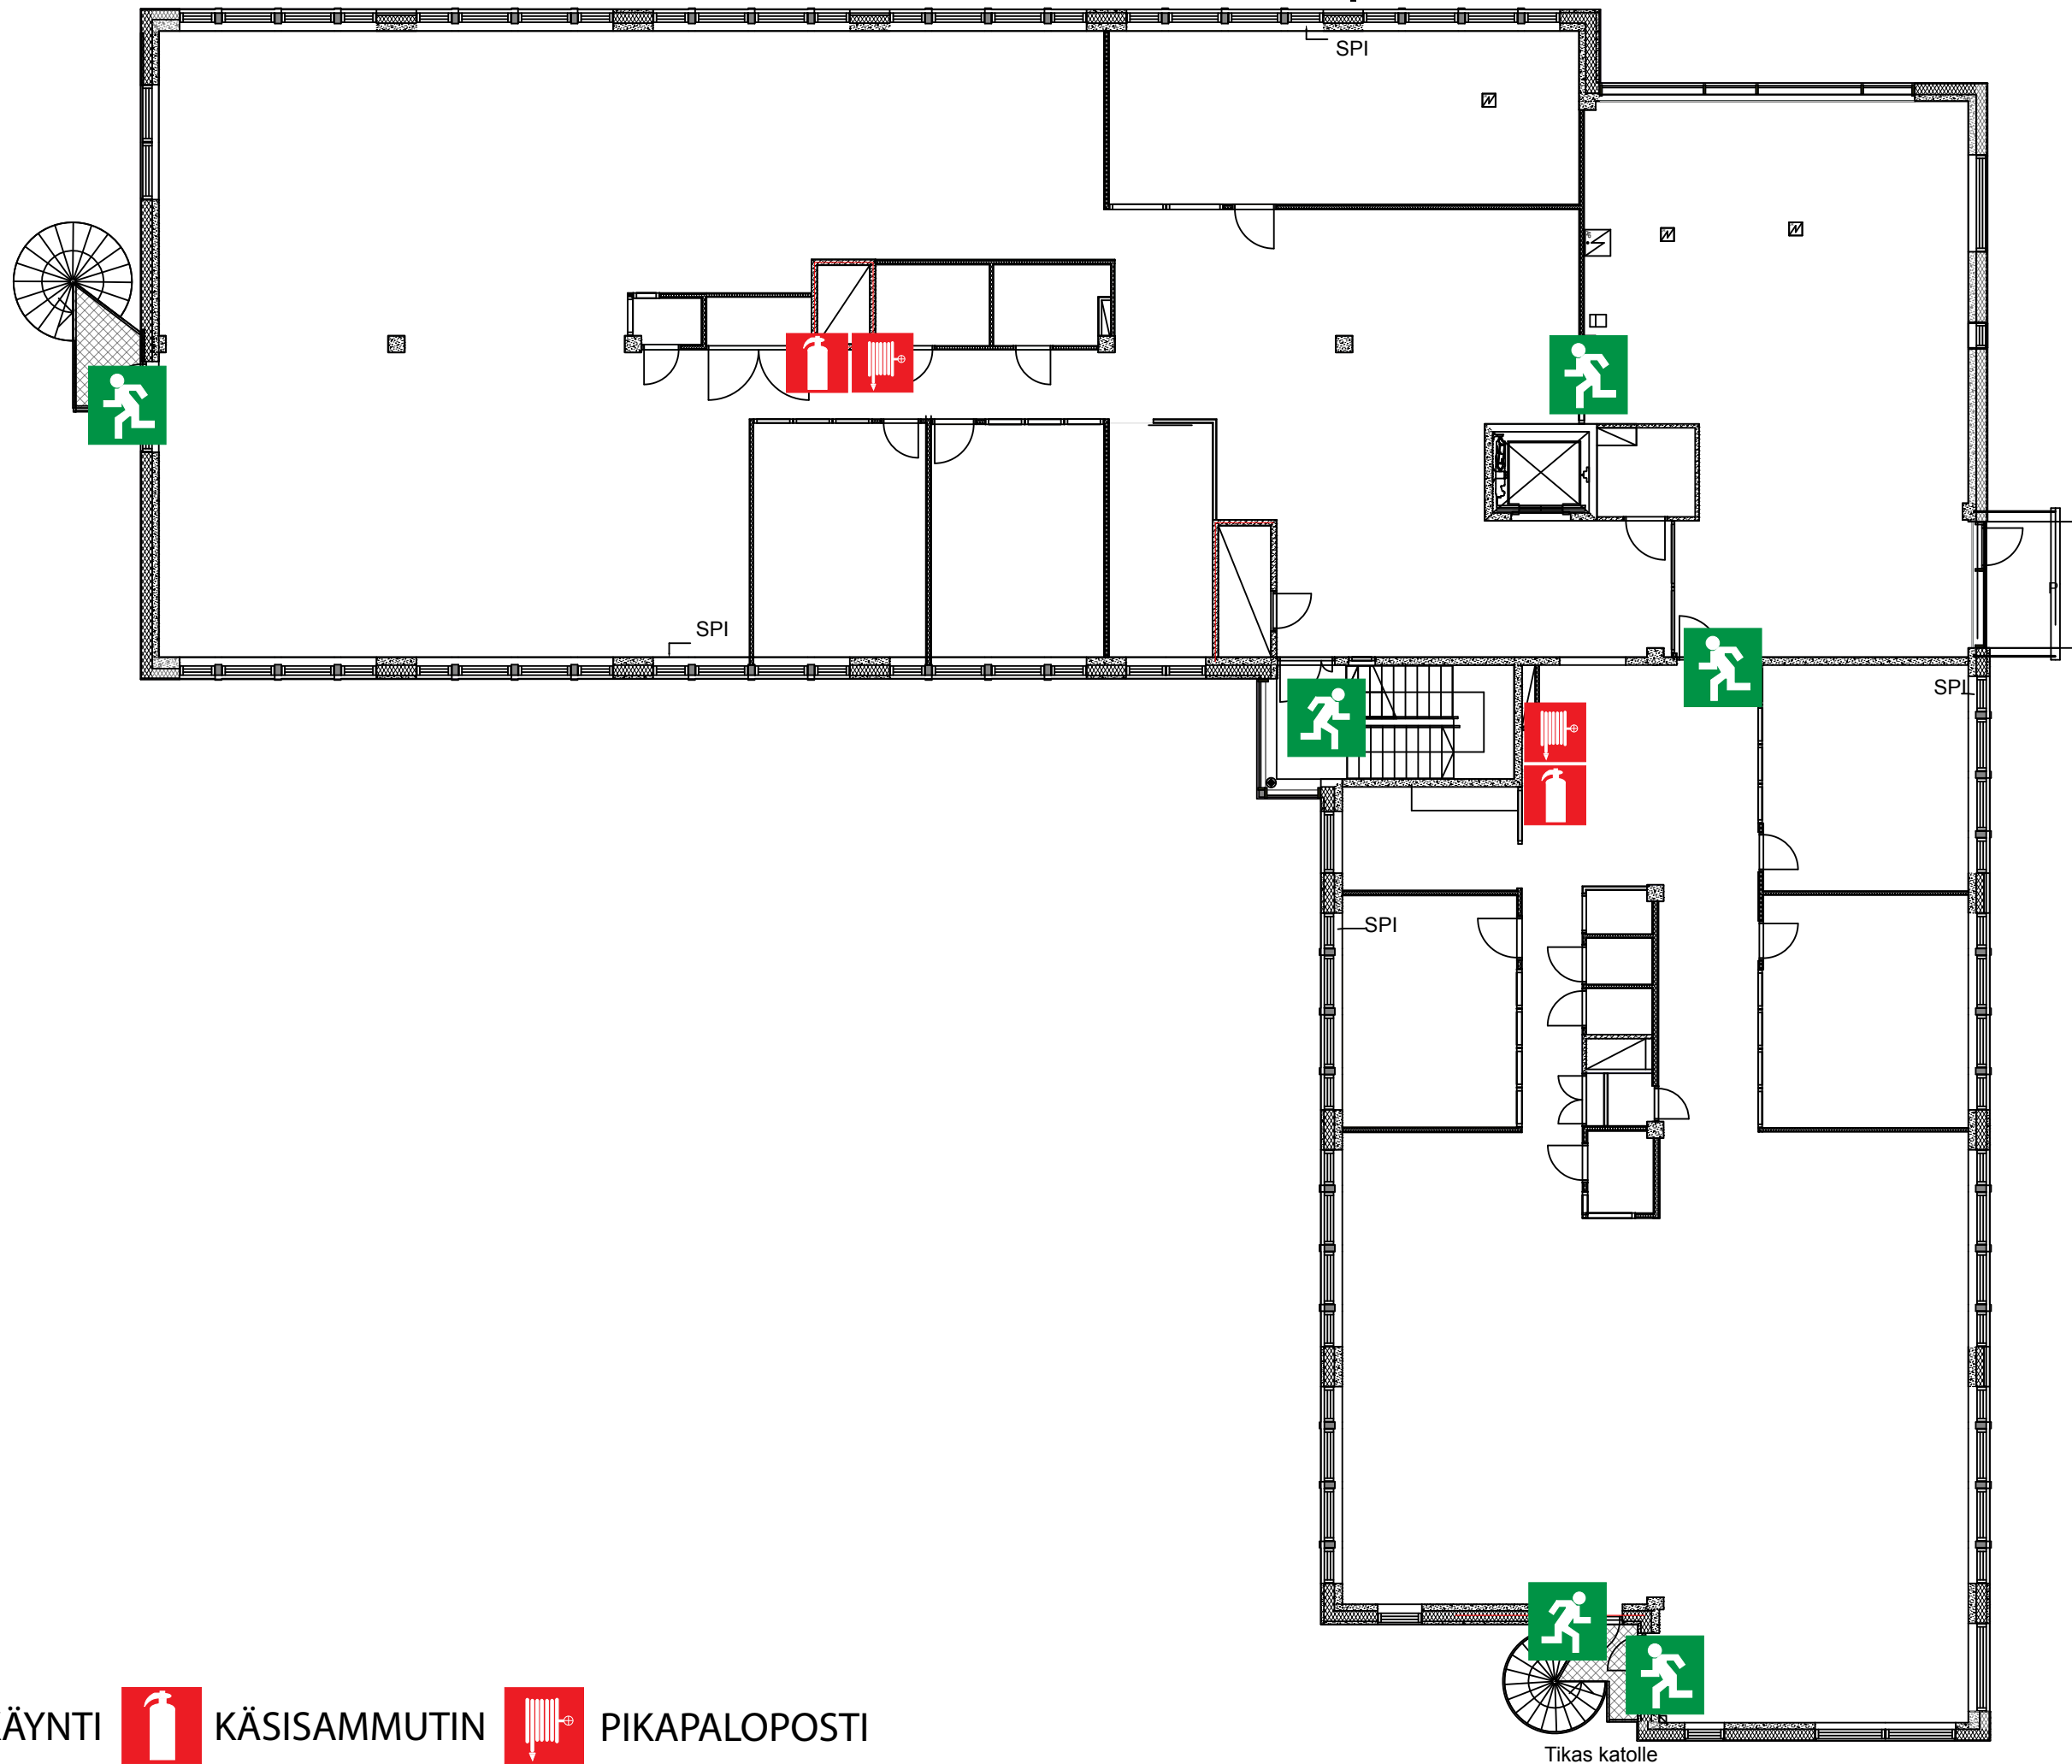

# YRITTÄJÄNKATU 12, VAASA | 5. KERROS

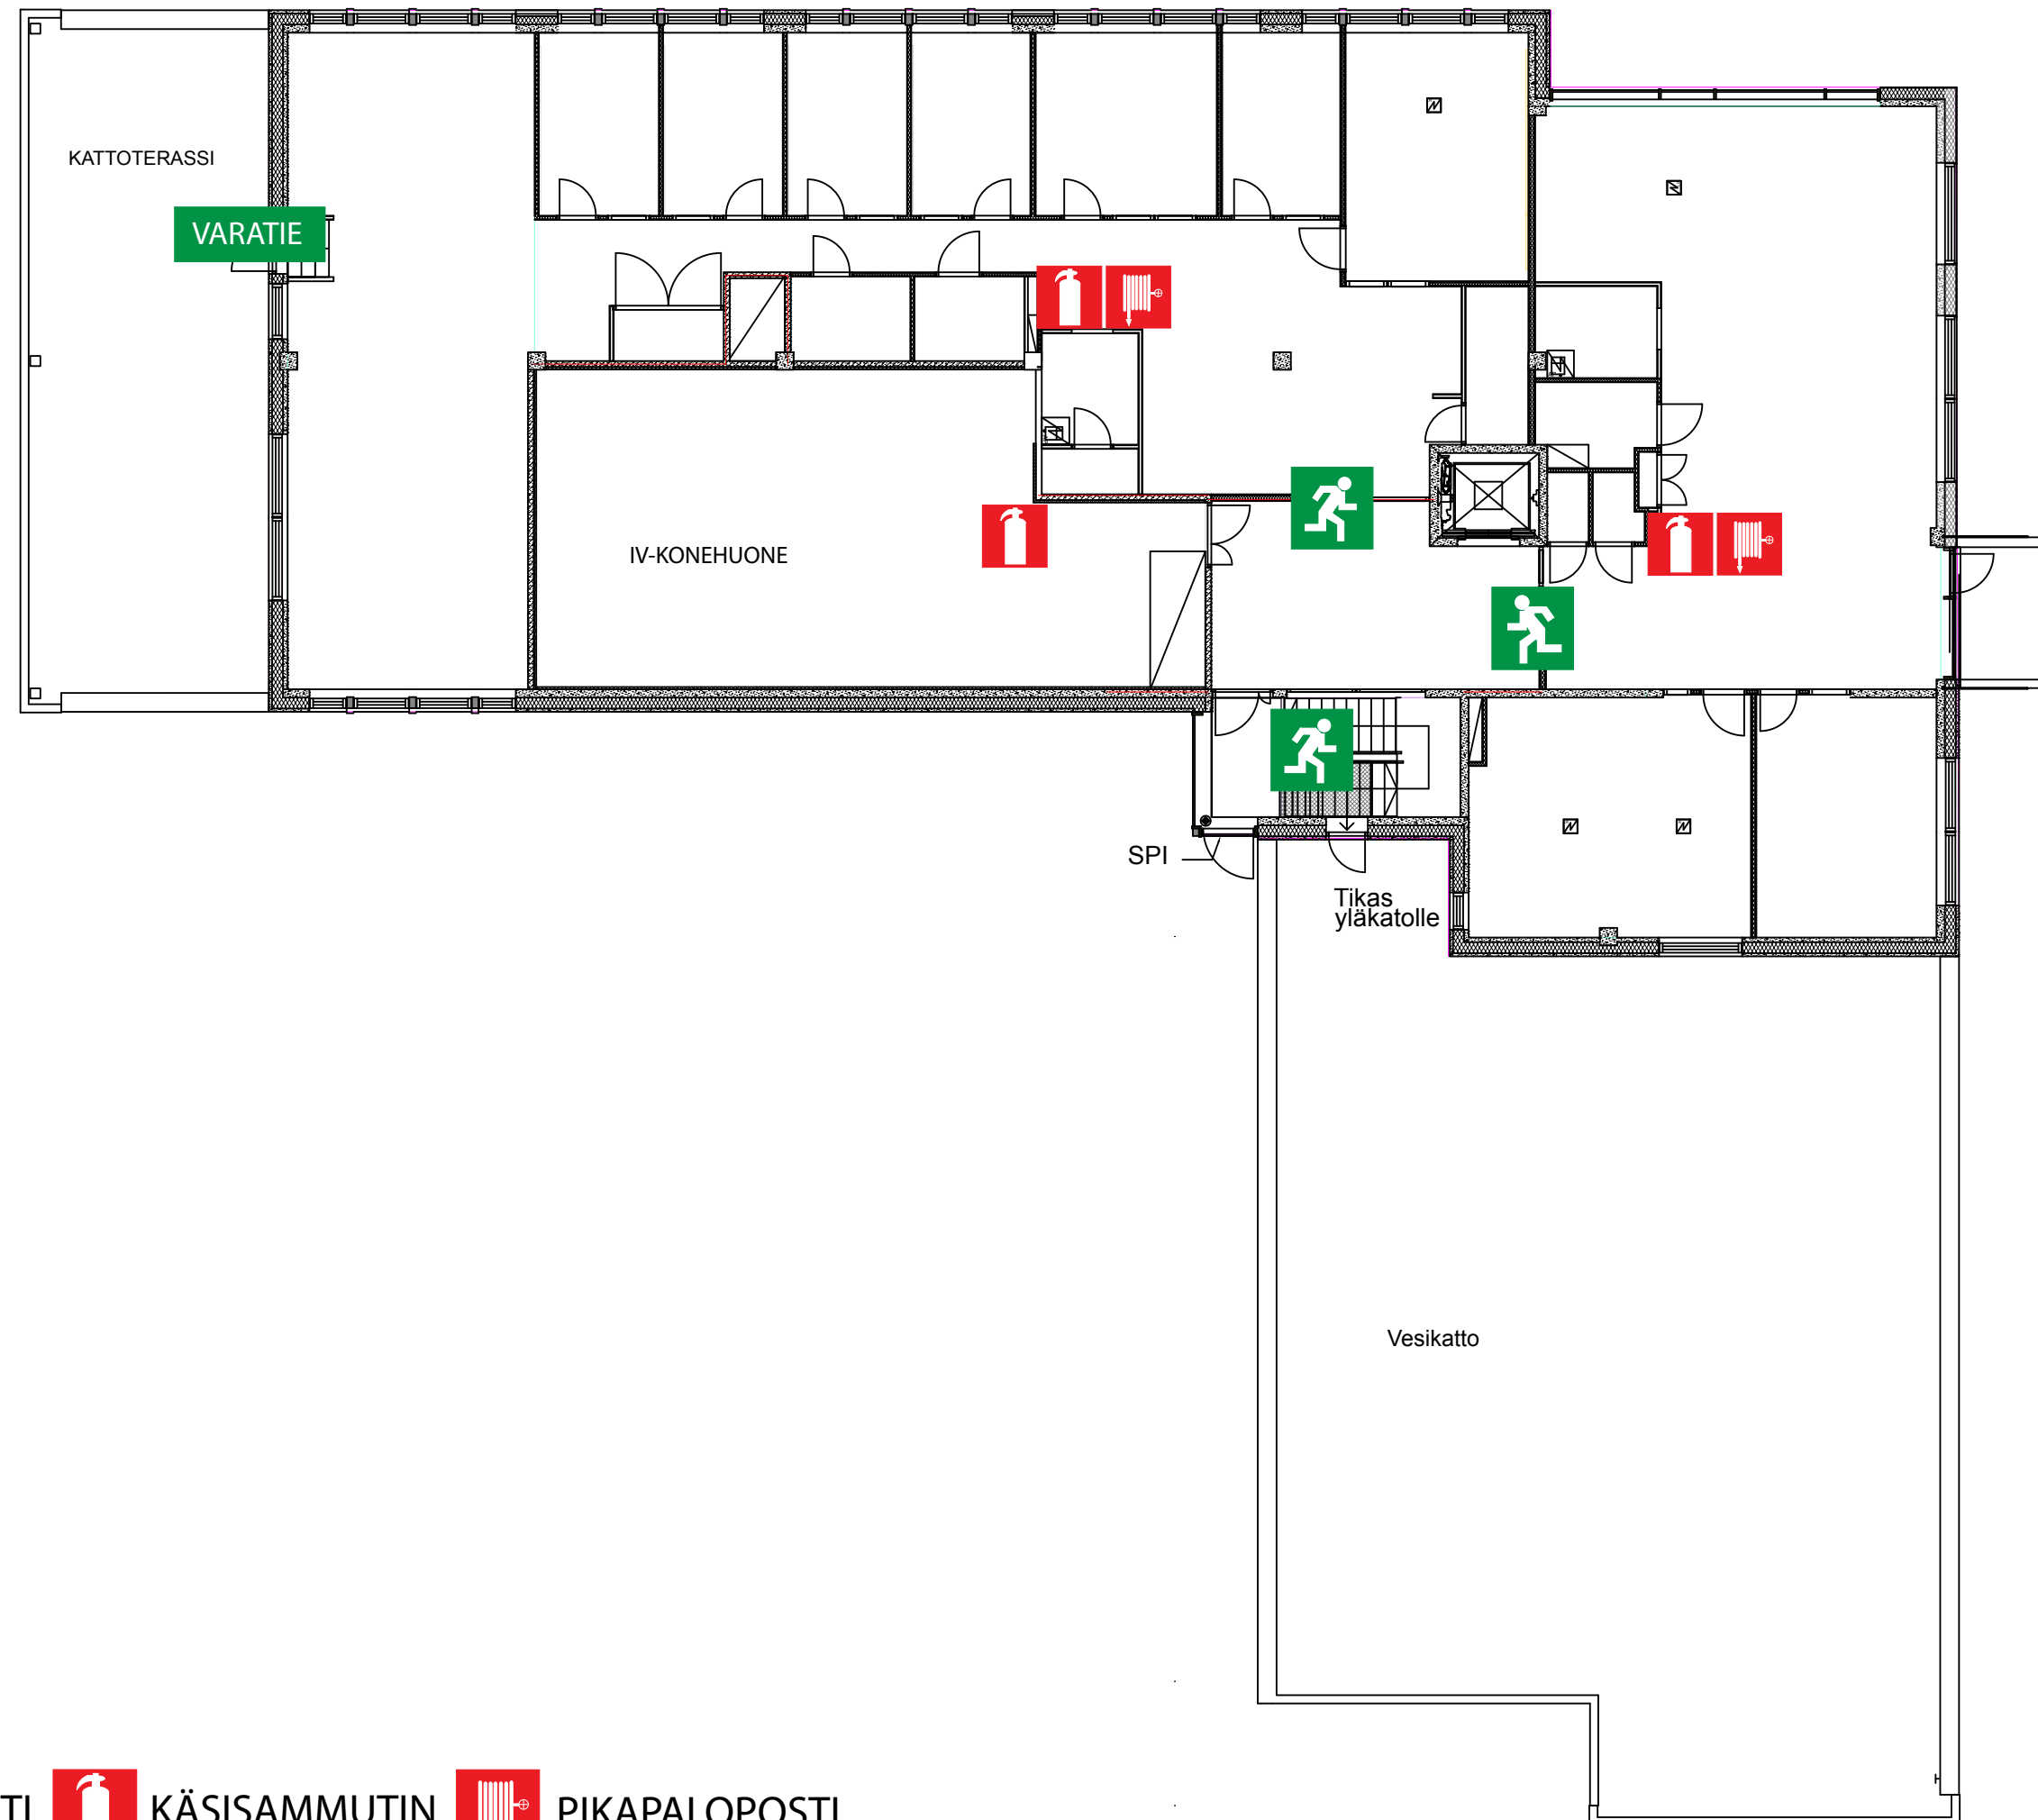

# YRITTÄJÄNKATU 12, VAASA | ASEMAPIIRROS

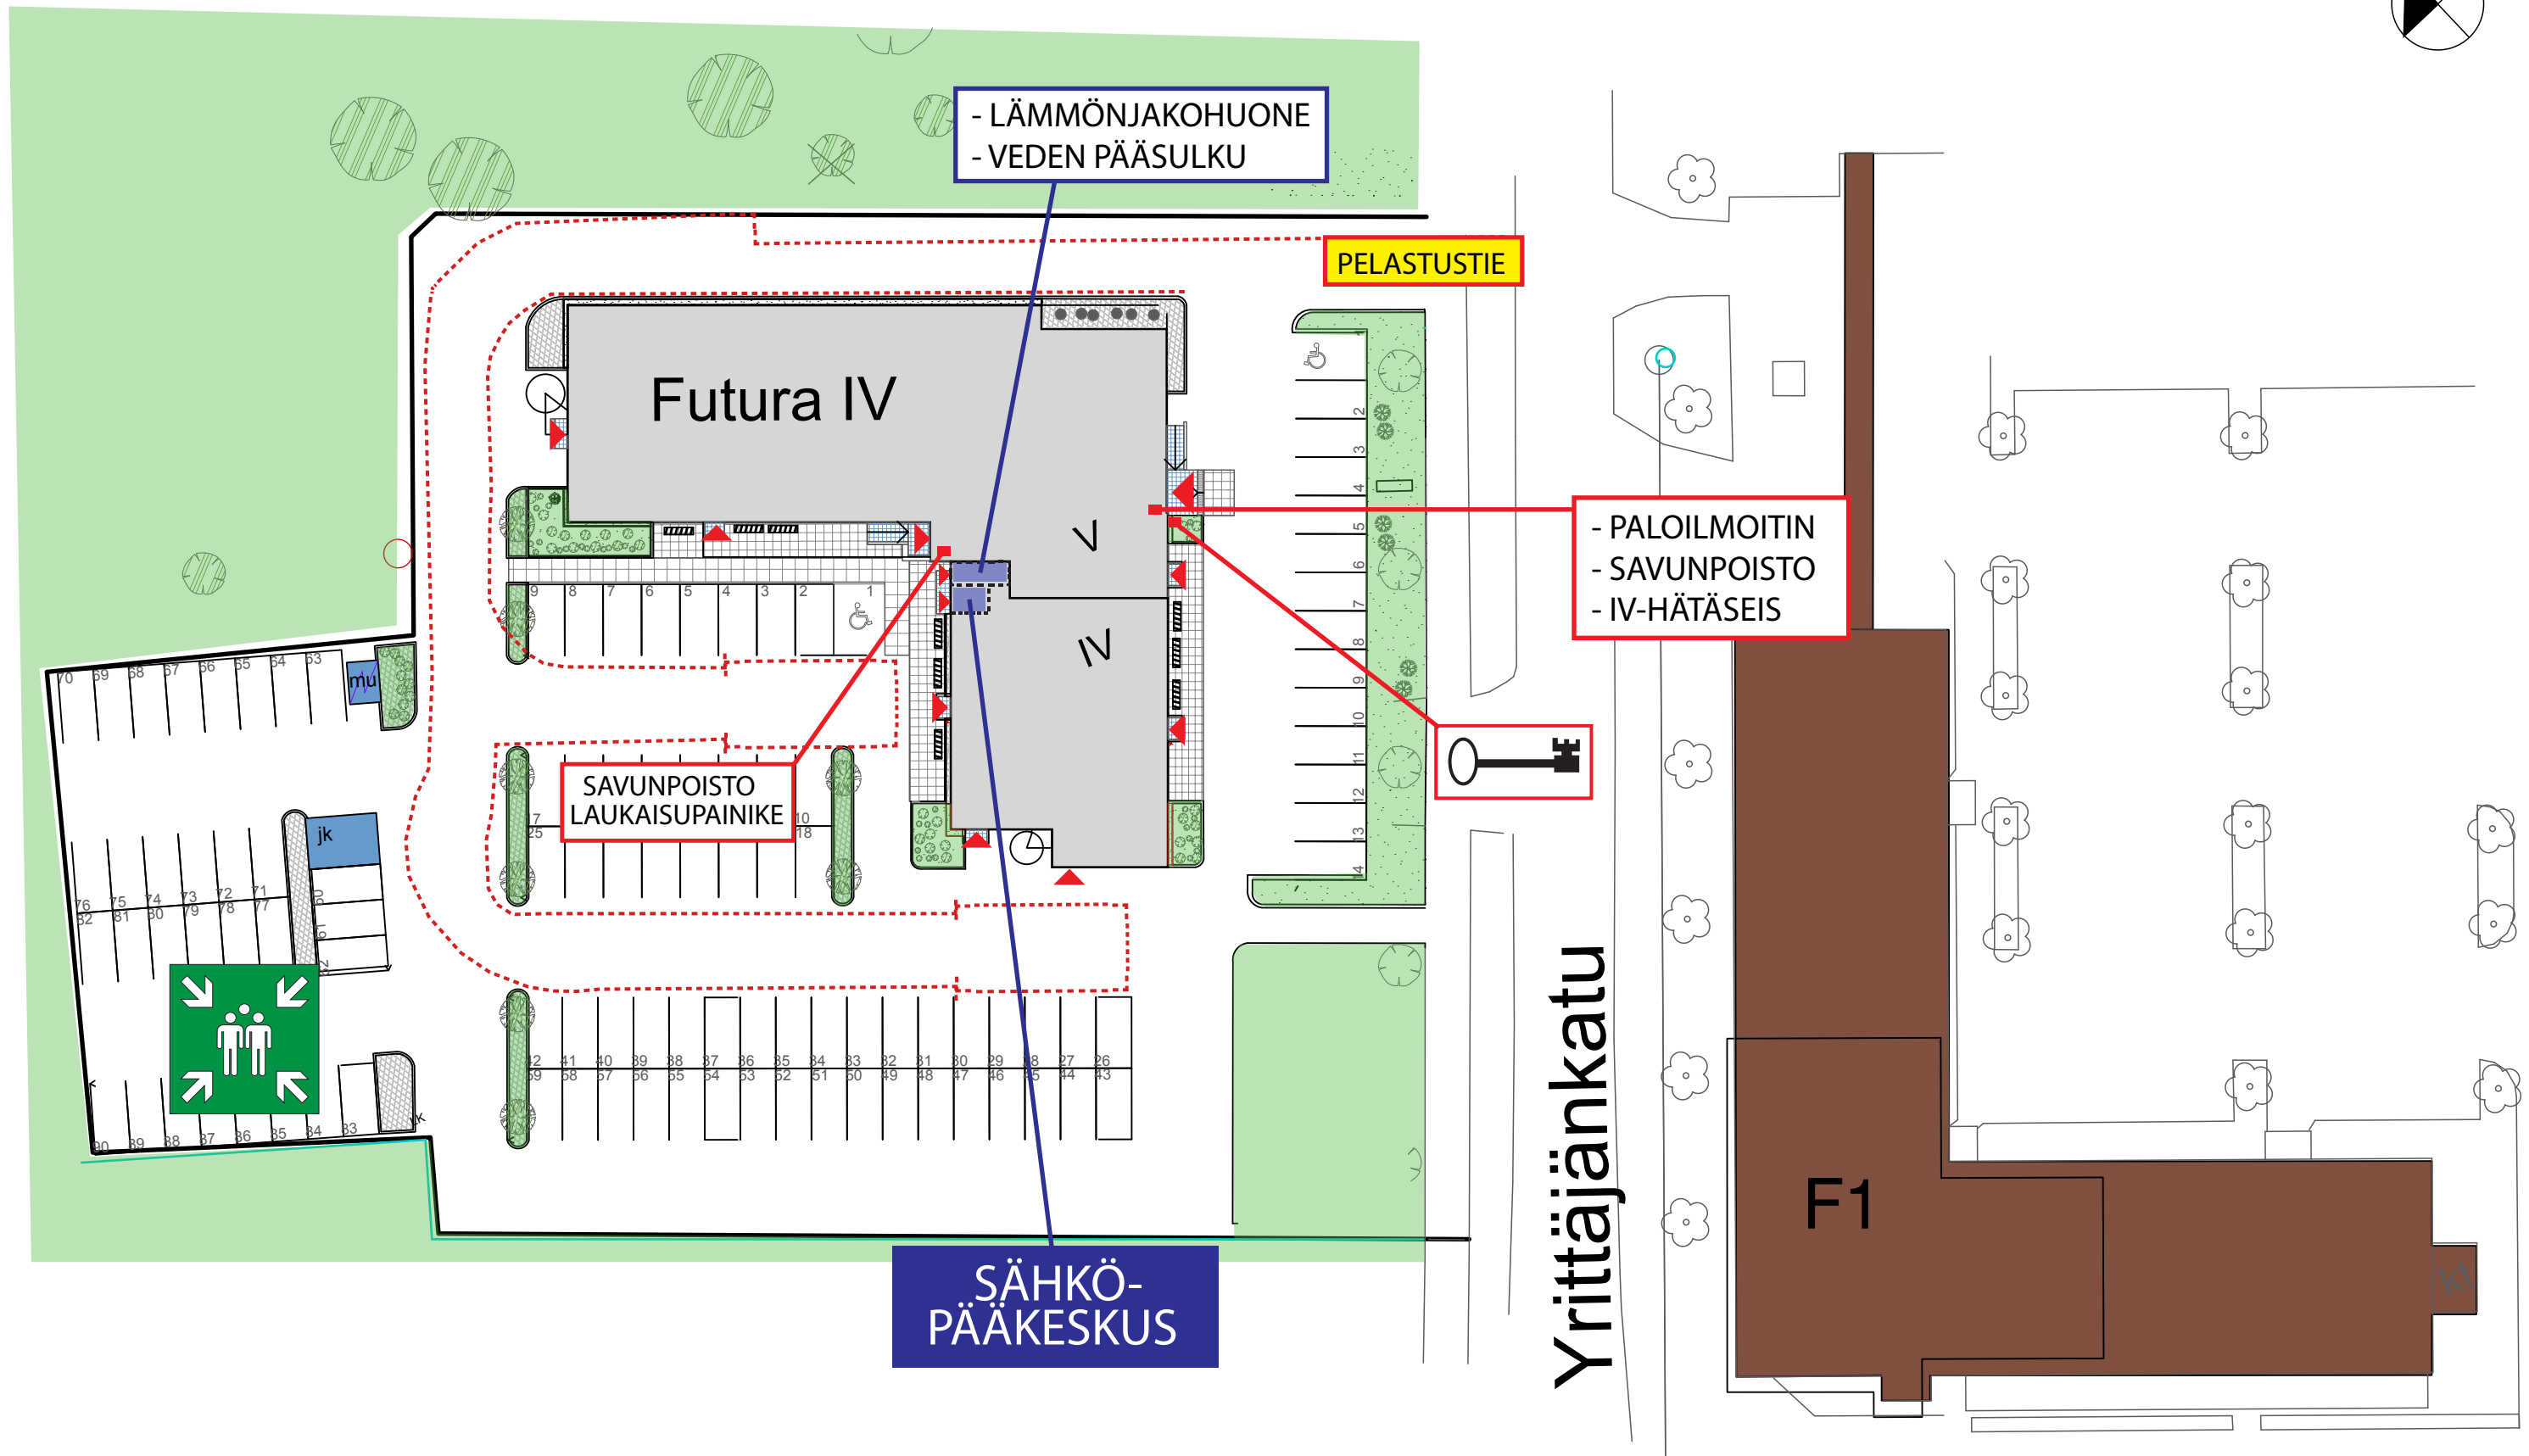

## **Basic Life Support and Automated External Defibrillation (AED), two bystanders**



### **Check response**

Ask loudly: "Are you all right?" shake gently.

### **If unresponsive, Call 112**

Use speaker in your call and send the other bystander for AED

### **Place casualty on his back and check for breathing**

**Open the airways** by lifting the chin upwards and tilting the head back.

**Feel air stream** from nose and mouth.

### **If not breathing normally, start chest compressions immediately.**

Place your hands in the centre of the chest.  
Give 30 chest compressions

### **Give 2 rescue breaths.**

Open the airways, seal your lips around the mouth, blow steadily until the chest rises.

### **Continue CPR 30:2**

**As soon as AED arrives, Switch on the AED and Attach pads,** follow the spoken and visual directions

Don't interrupt CPR while attaching the pads.  
Follow directions: "stand clear" and "deliver shock".

### **Continue CPR**



Tarhaajantie ja Yrittäjäkatu ovat osa erikoiskuljetusreittiä, jossa kuljetetaan suurten kappaleiden lisäksi myös vaarallisenaineiden kuljetuksia.

AIR CARGO VAASA

Etäisyys lentokentälle alle 1 km

# TO MOTORWAY

TO VAASA  
AIRPORT